


Uwaga:
- wielkości w nawiasach (..) dotyczą tablicy T2
- wielkości w nawiasach <..>dotyczą tablicy T3



Oznaczenia aparatów	Q4.1	Q4.2	Q5.1	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Oznaczenia zacisków									
Moc									
Długość kabla									
Przekrój kabla	NYM 3x2,5mm	NYM 3x2,5mm	NYM 3x2,5mm	NYM 3x1,5mm	NYM 3x1,5mm	NYM 3x1,5mm	NYM 3x1,5mm	NYM 3x1,5mm	NYM 3.x1,5mm
Typ kabla									
Opis	1 obwód gniazd wtykowych 1-fazowych pracownia terapii	2 obwód gniazd wtykowych 1-fazowych pracownia terapii	obwód gniazd wtykowych 1-fazowych DATA	oświetlenie wewnętrzne nocne	oświetlenie wewnętrzne parteru 0,046-0,056 (0,067-0,077) <0,086-0,098>	oświetlenie wewnętrzne parteru 0,057-0,065 (0,078-0,086) <0,099-0,107>	oświetlenie wewnętrzne 1 piętra 1,035-1,040 (1,050-1,055) <1,065-1,070>	oświetlenie wewnętrzne 1 piętra 1,041-1,049 (1,056-1,064) <1,071-1,079>	oświetlenie wewnętrzne ciągi komunikacyjne 0,045 (0,066) <0,087>

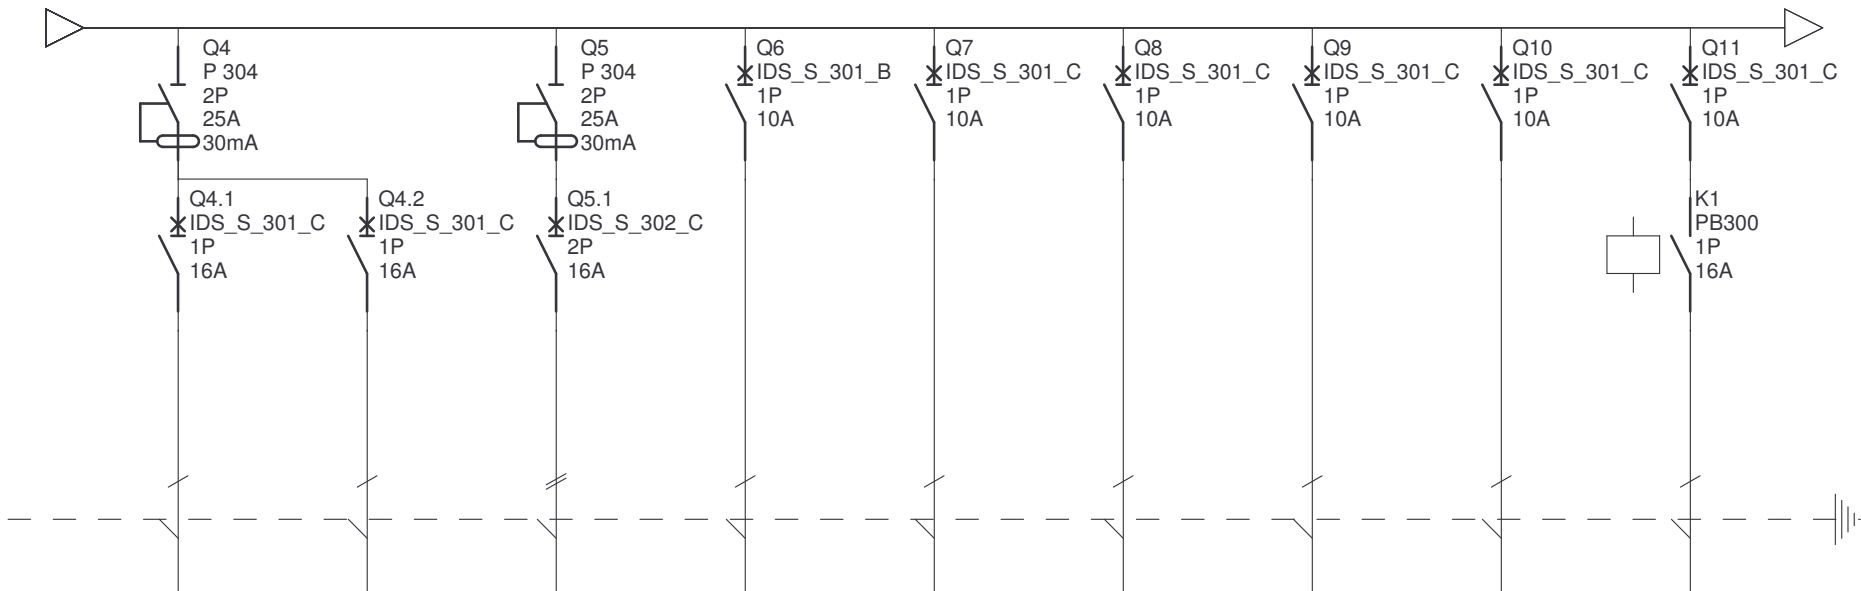